



Kocioł
1:25

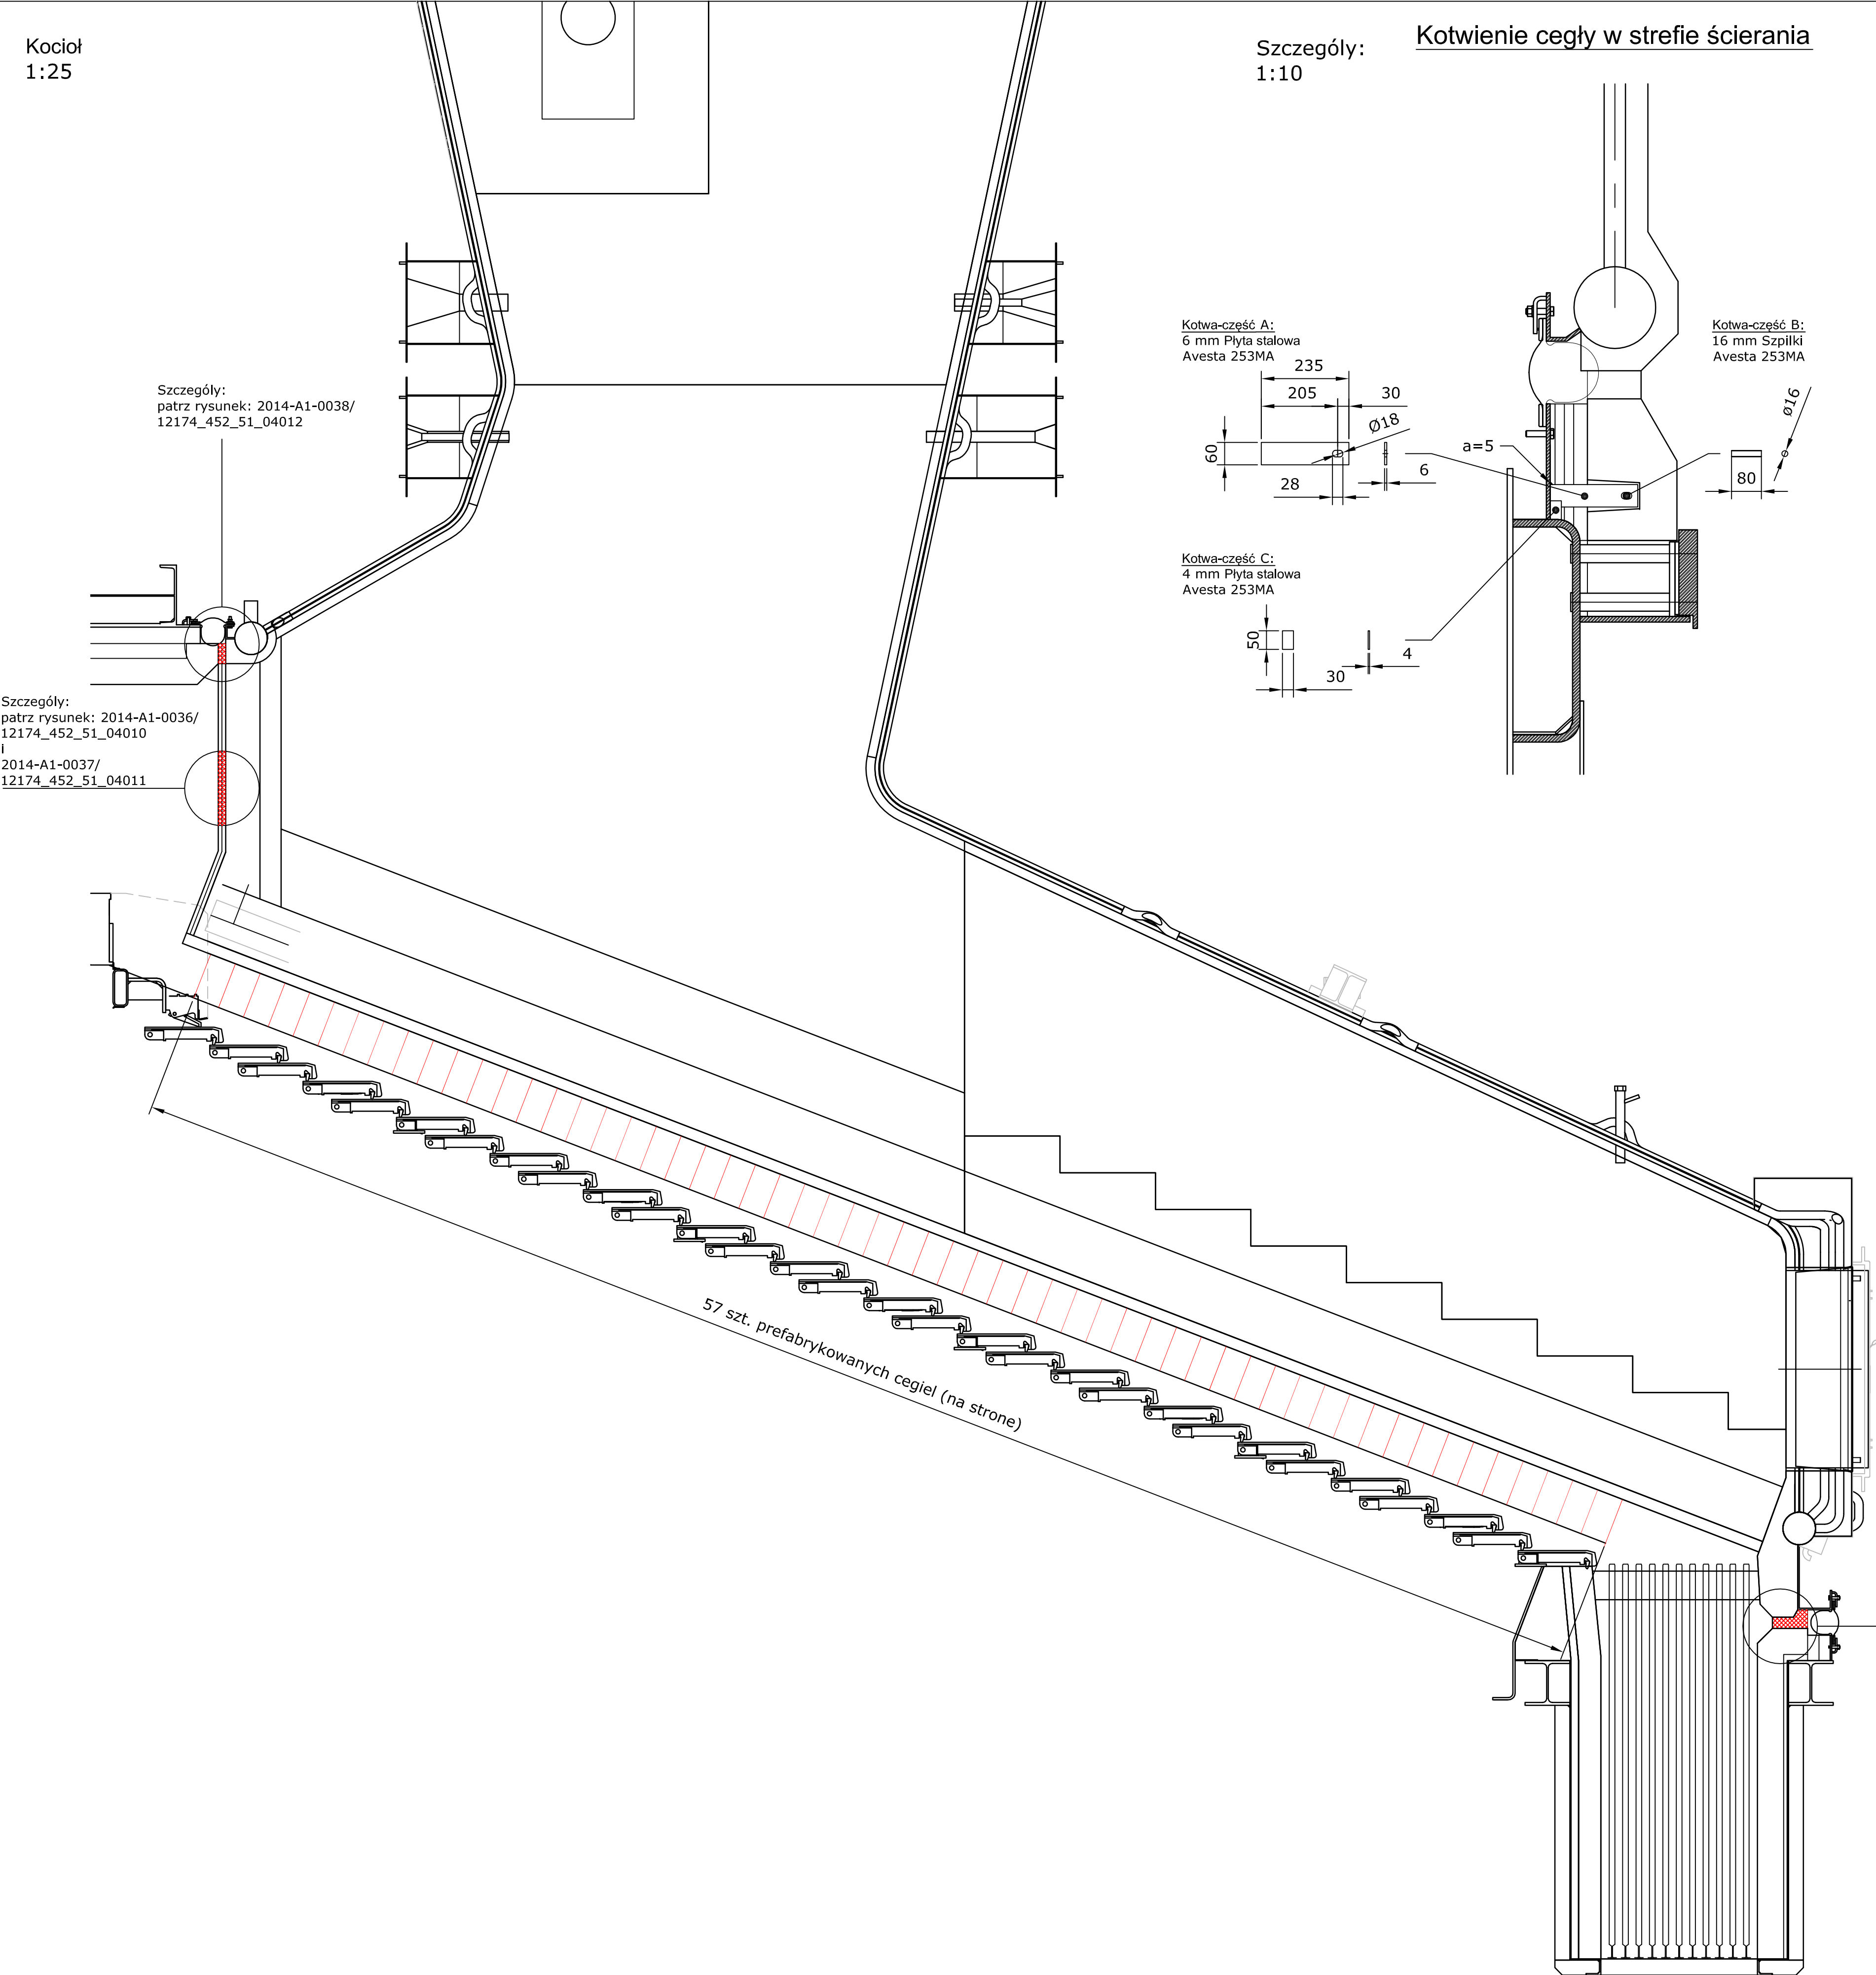


Szczegóły:
patrz rysunek: 2014-A1-0038/
12174_452_51_04012

Szczegóły:
patrz rysunek: 2014-A1-0036/
12174_452_51_04010
2014-A1-0037/
12174_452_51_04011


Szczegóły:
1:10
Kotwienie cegły w strefie ścierania

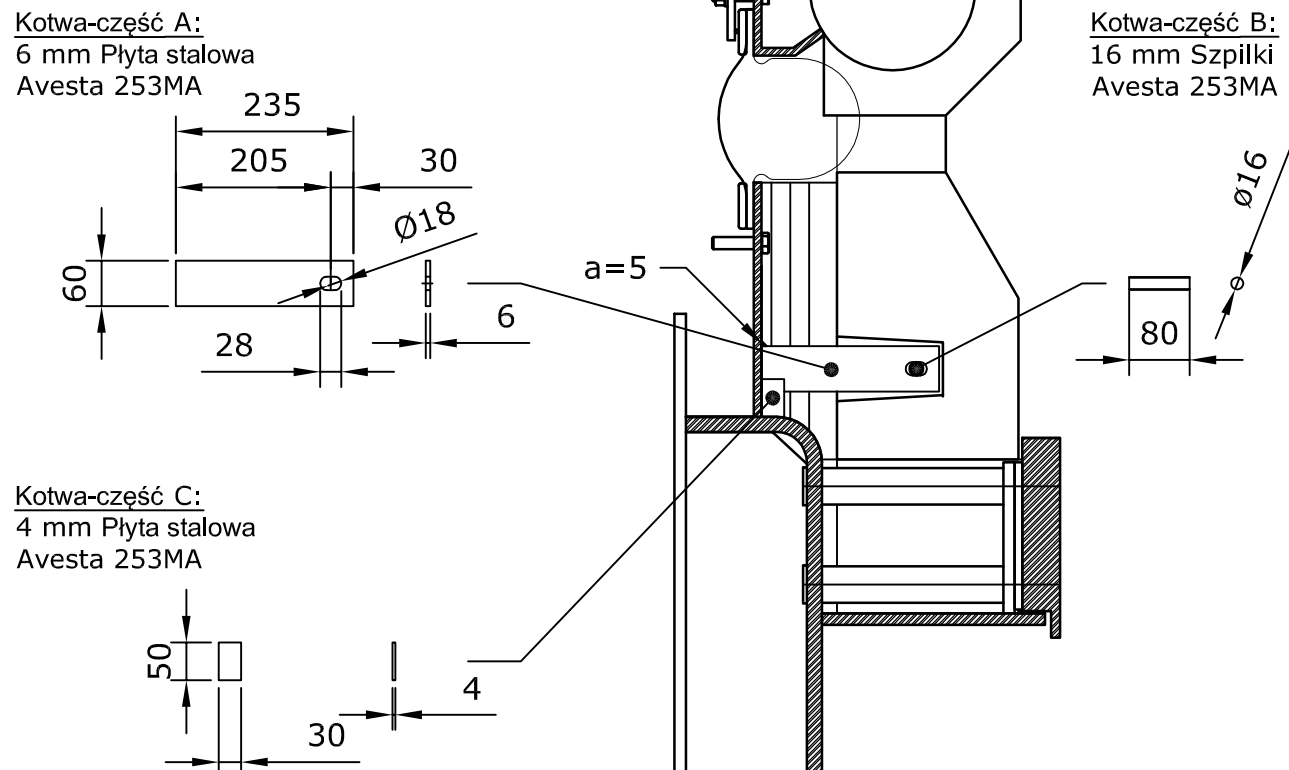

Stan na zimno

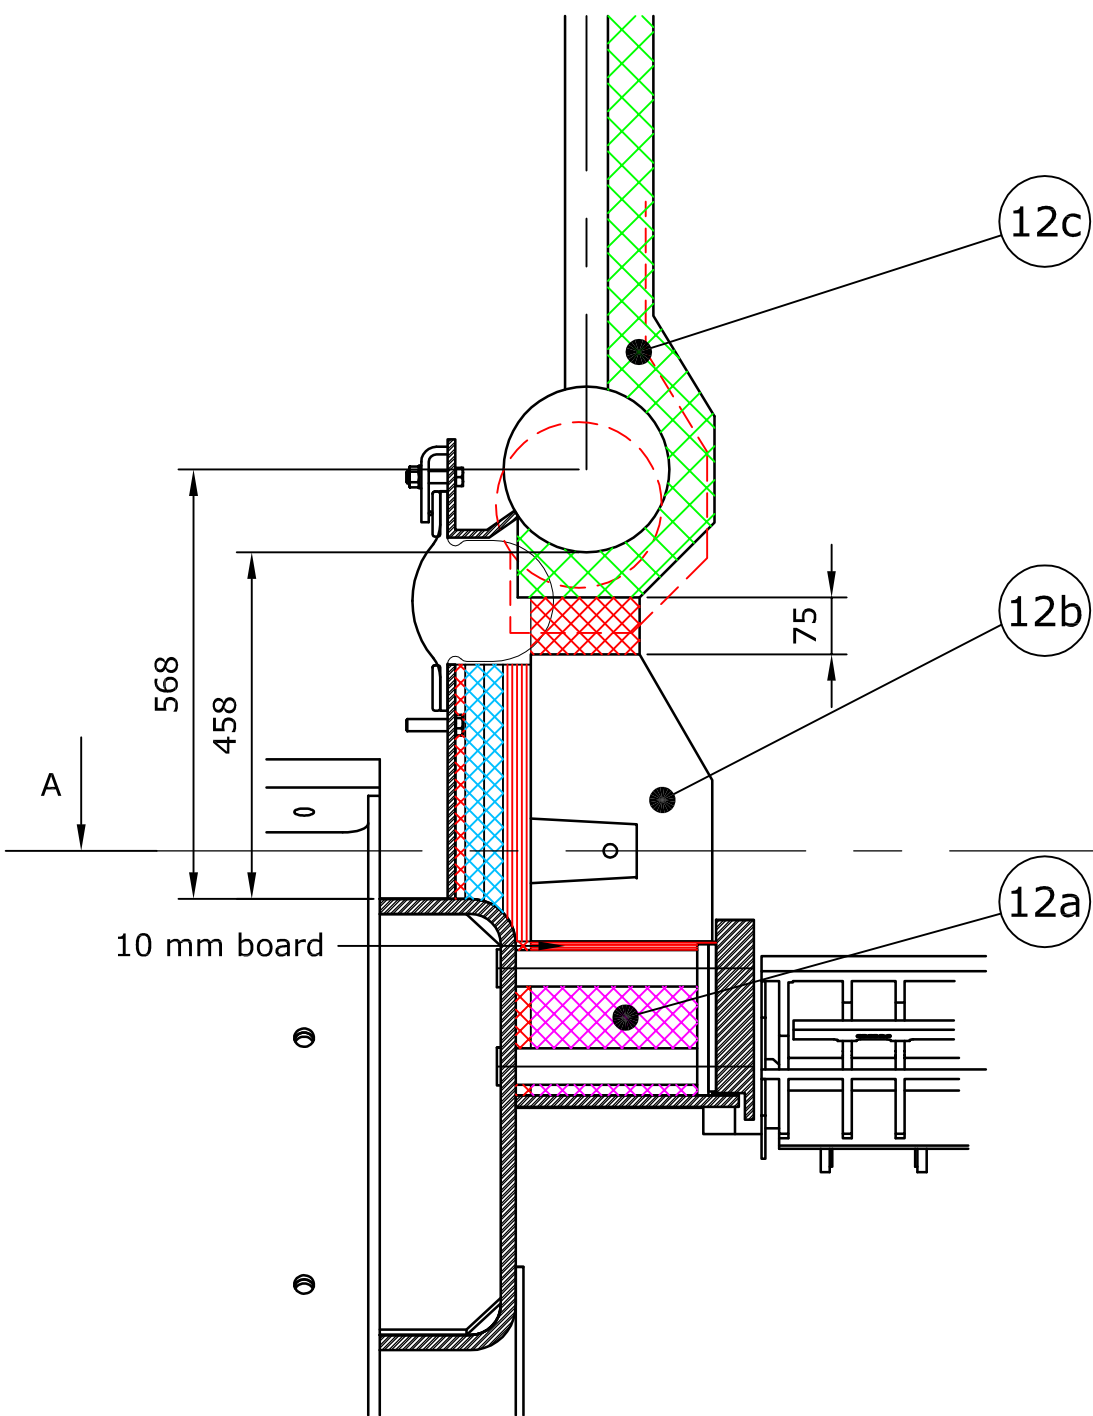


Stan na gorąco

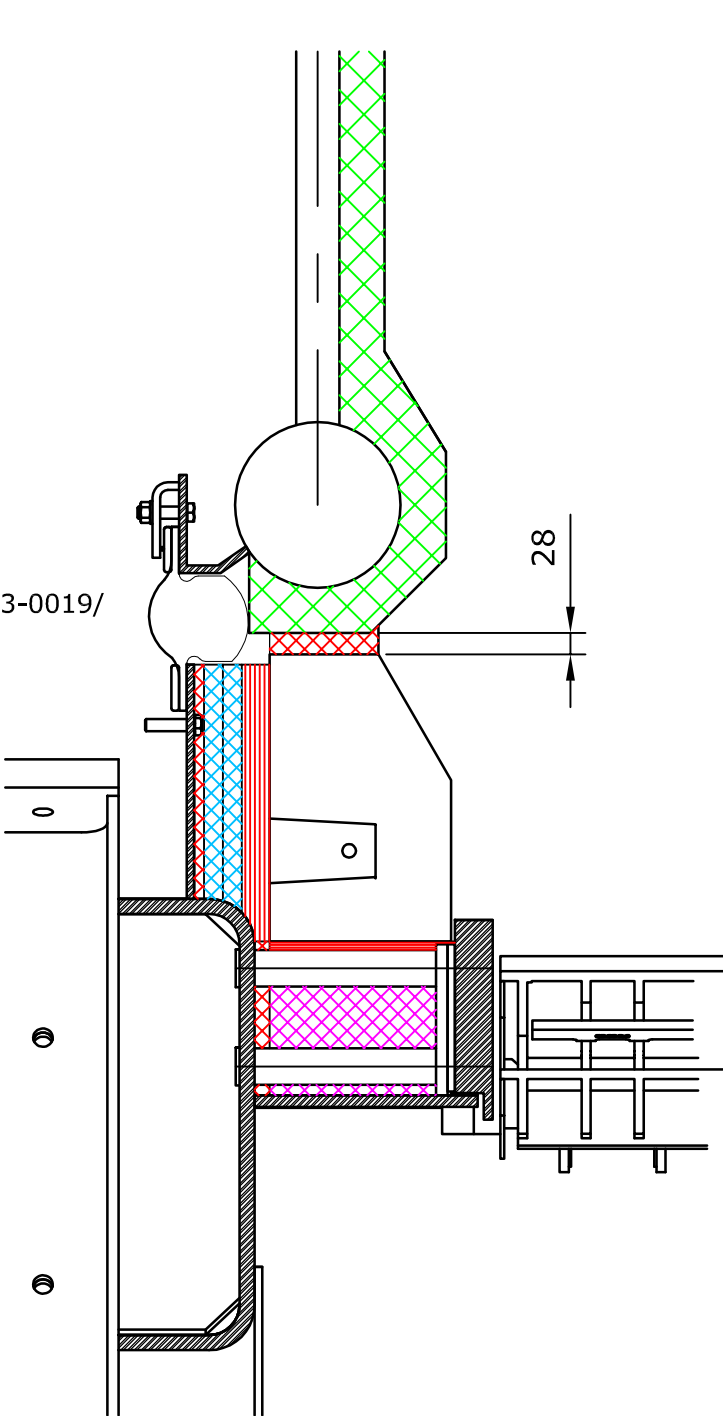

Szczegóły:
patrz rysunek: 2014-A3-0019/
12174_452_51_04022

POS. 12a	POS. 12b	POS. 12c
25 mm Insulfrax Blanket S 215 mm 240 mm razem	13 mm Insulfrax Blanket S 2x25 mm Microtherm 12+25 mm MD Fibre Board 240 mm Prefab.-brick(CC LM74A) 340 mm razem	60 mm na szczelnie rurki

A-A

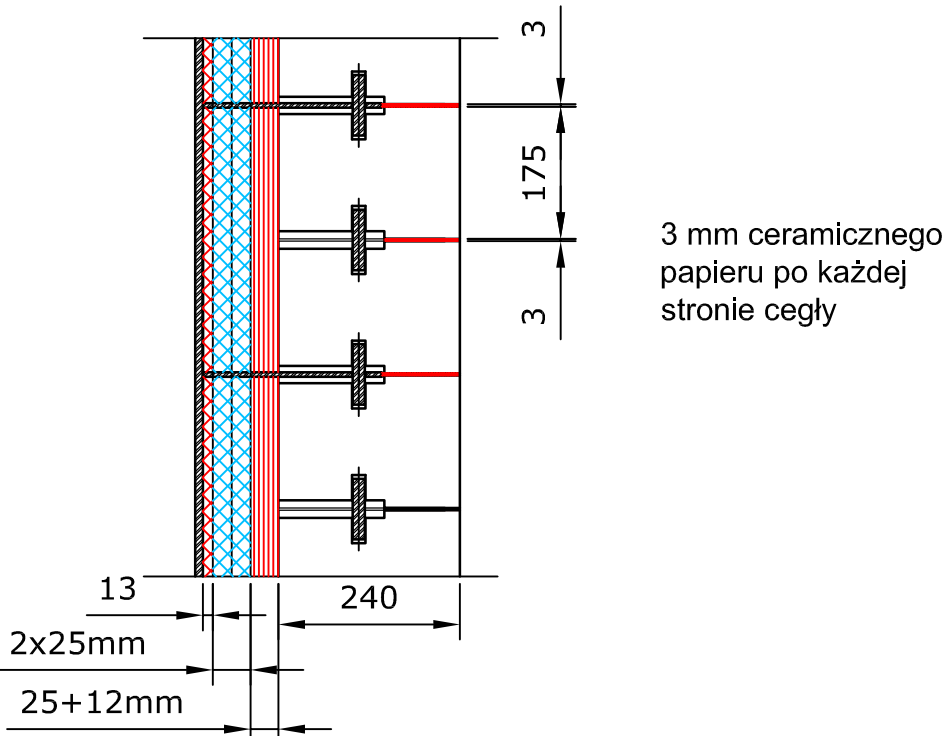

Szczegóły:
patrz rysunek: 2014-A1-0041/
12174_452_51_04015

- Beton ogniotrwały niskocementowy
- Mieszanka do torkretowania
- Super izolacja
- Włókno ceramiczne
- Wetna silikatowa z ziemi alkalicznej
- Platy z welny mineralnej

P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Białymstoku



WYMURÓWKA
KOTŁA 05